


Attuazione dell'art. 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA







Carta di Microzonazione Sismica MS2 – FH0510

Scala 1:5.000

Regione Toscana
Comune di Civitella in Val di Chiana

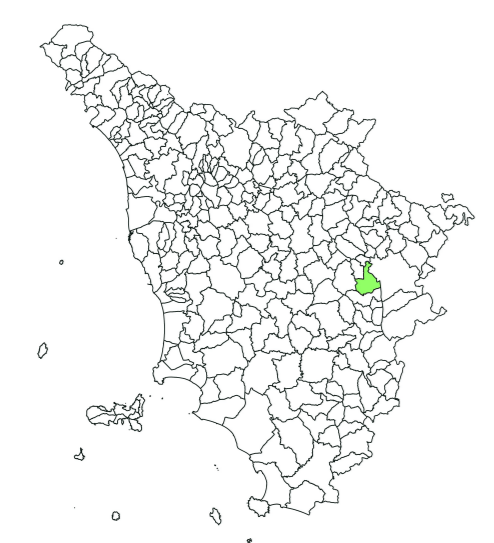

Comune di Civitella in Val di Chiana	Soggetto realizzatore: Geologica Toscana Snc Regione Toscana Servizio Sismico Regionale Collaboratore: Dott. Geol. Aurora Martini	Data: 04.06.2019
--------------------------------------	--	---------------------

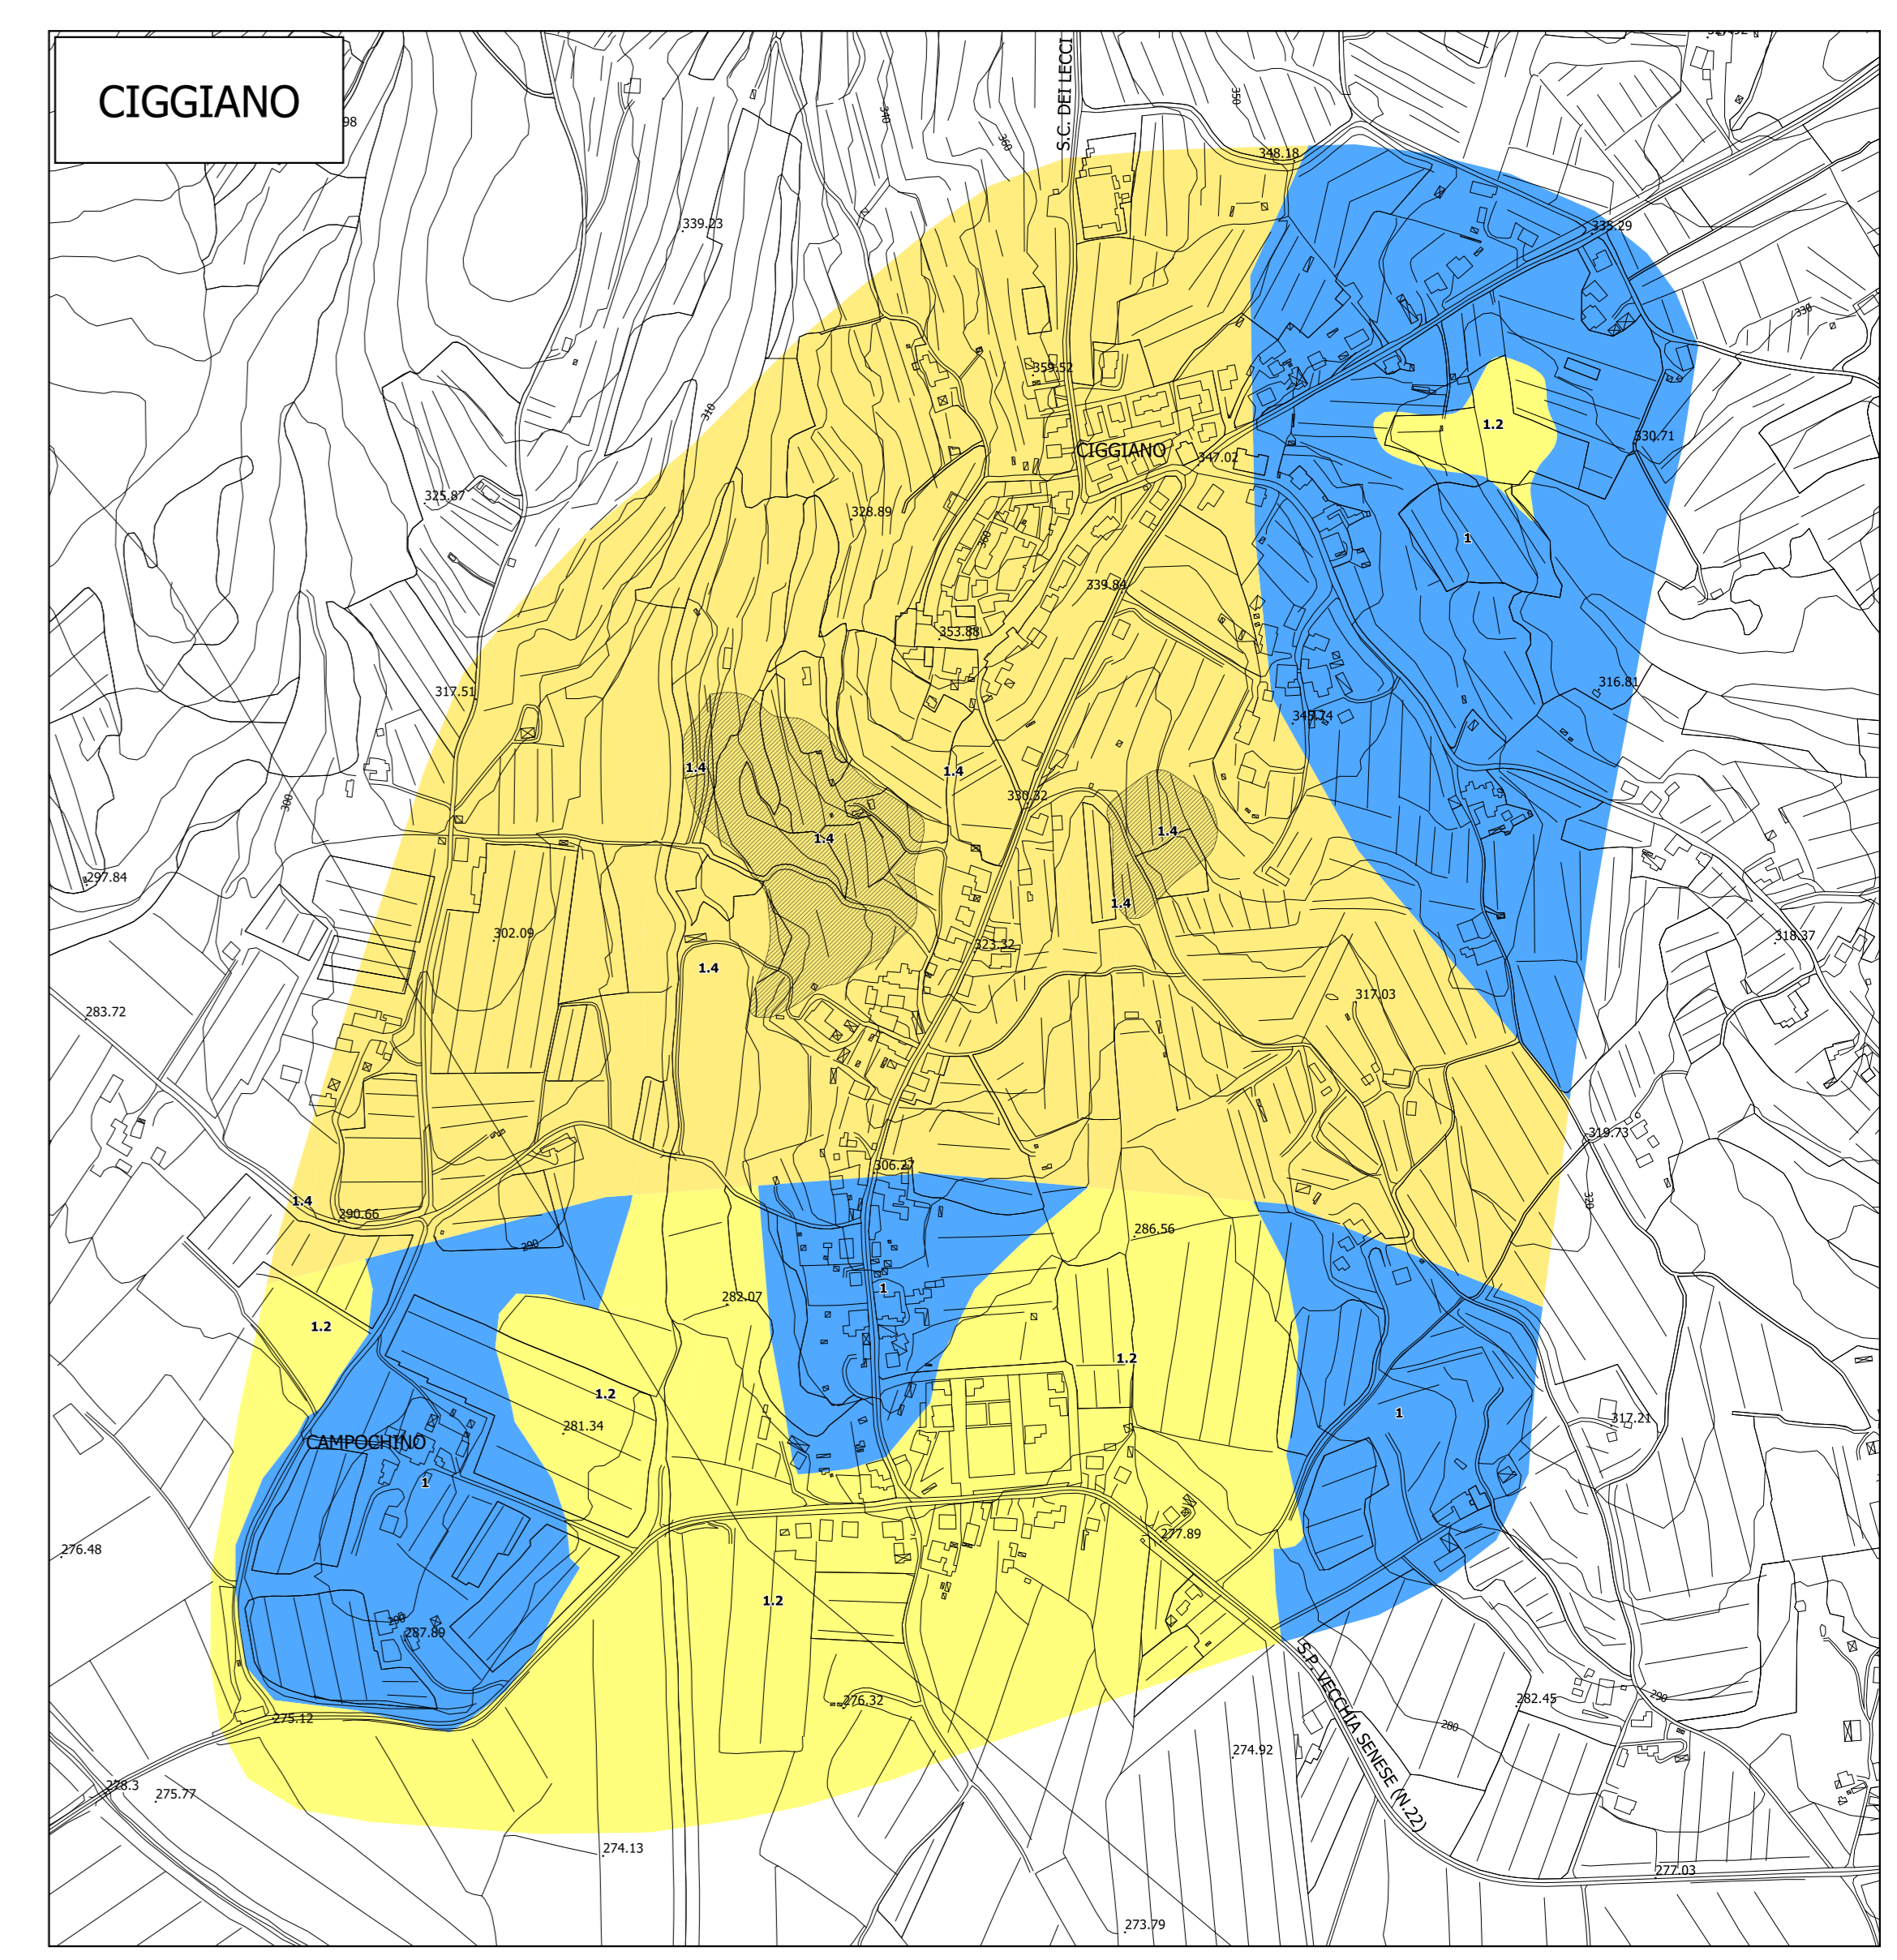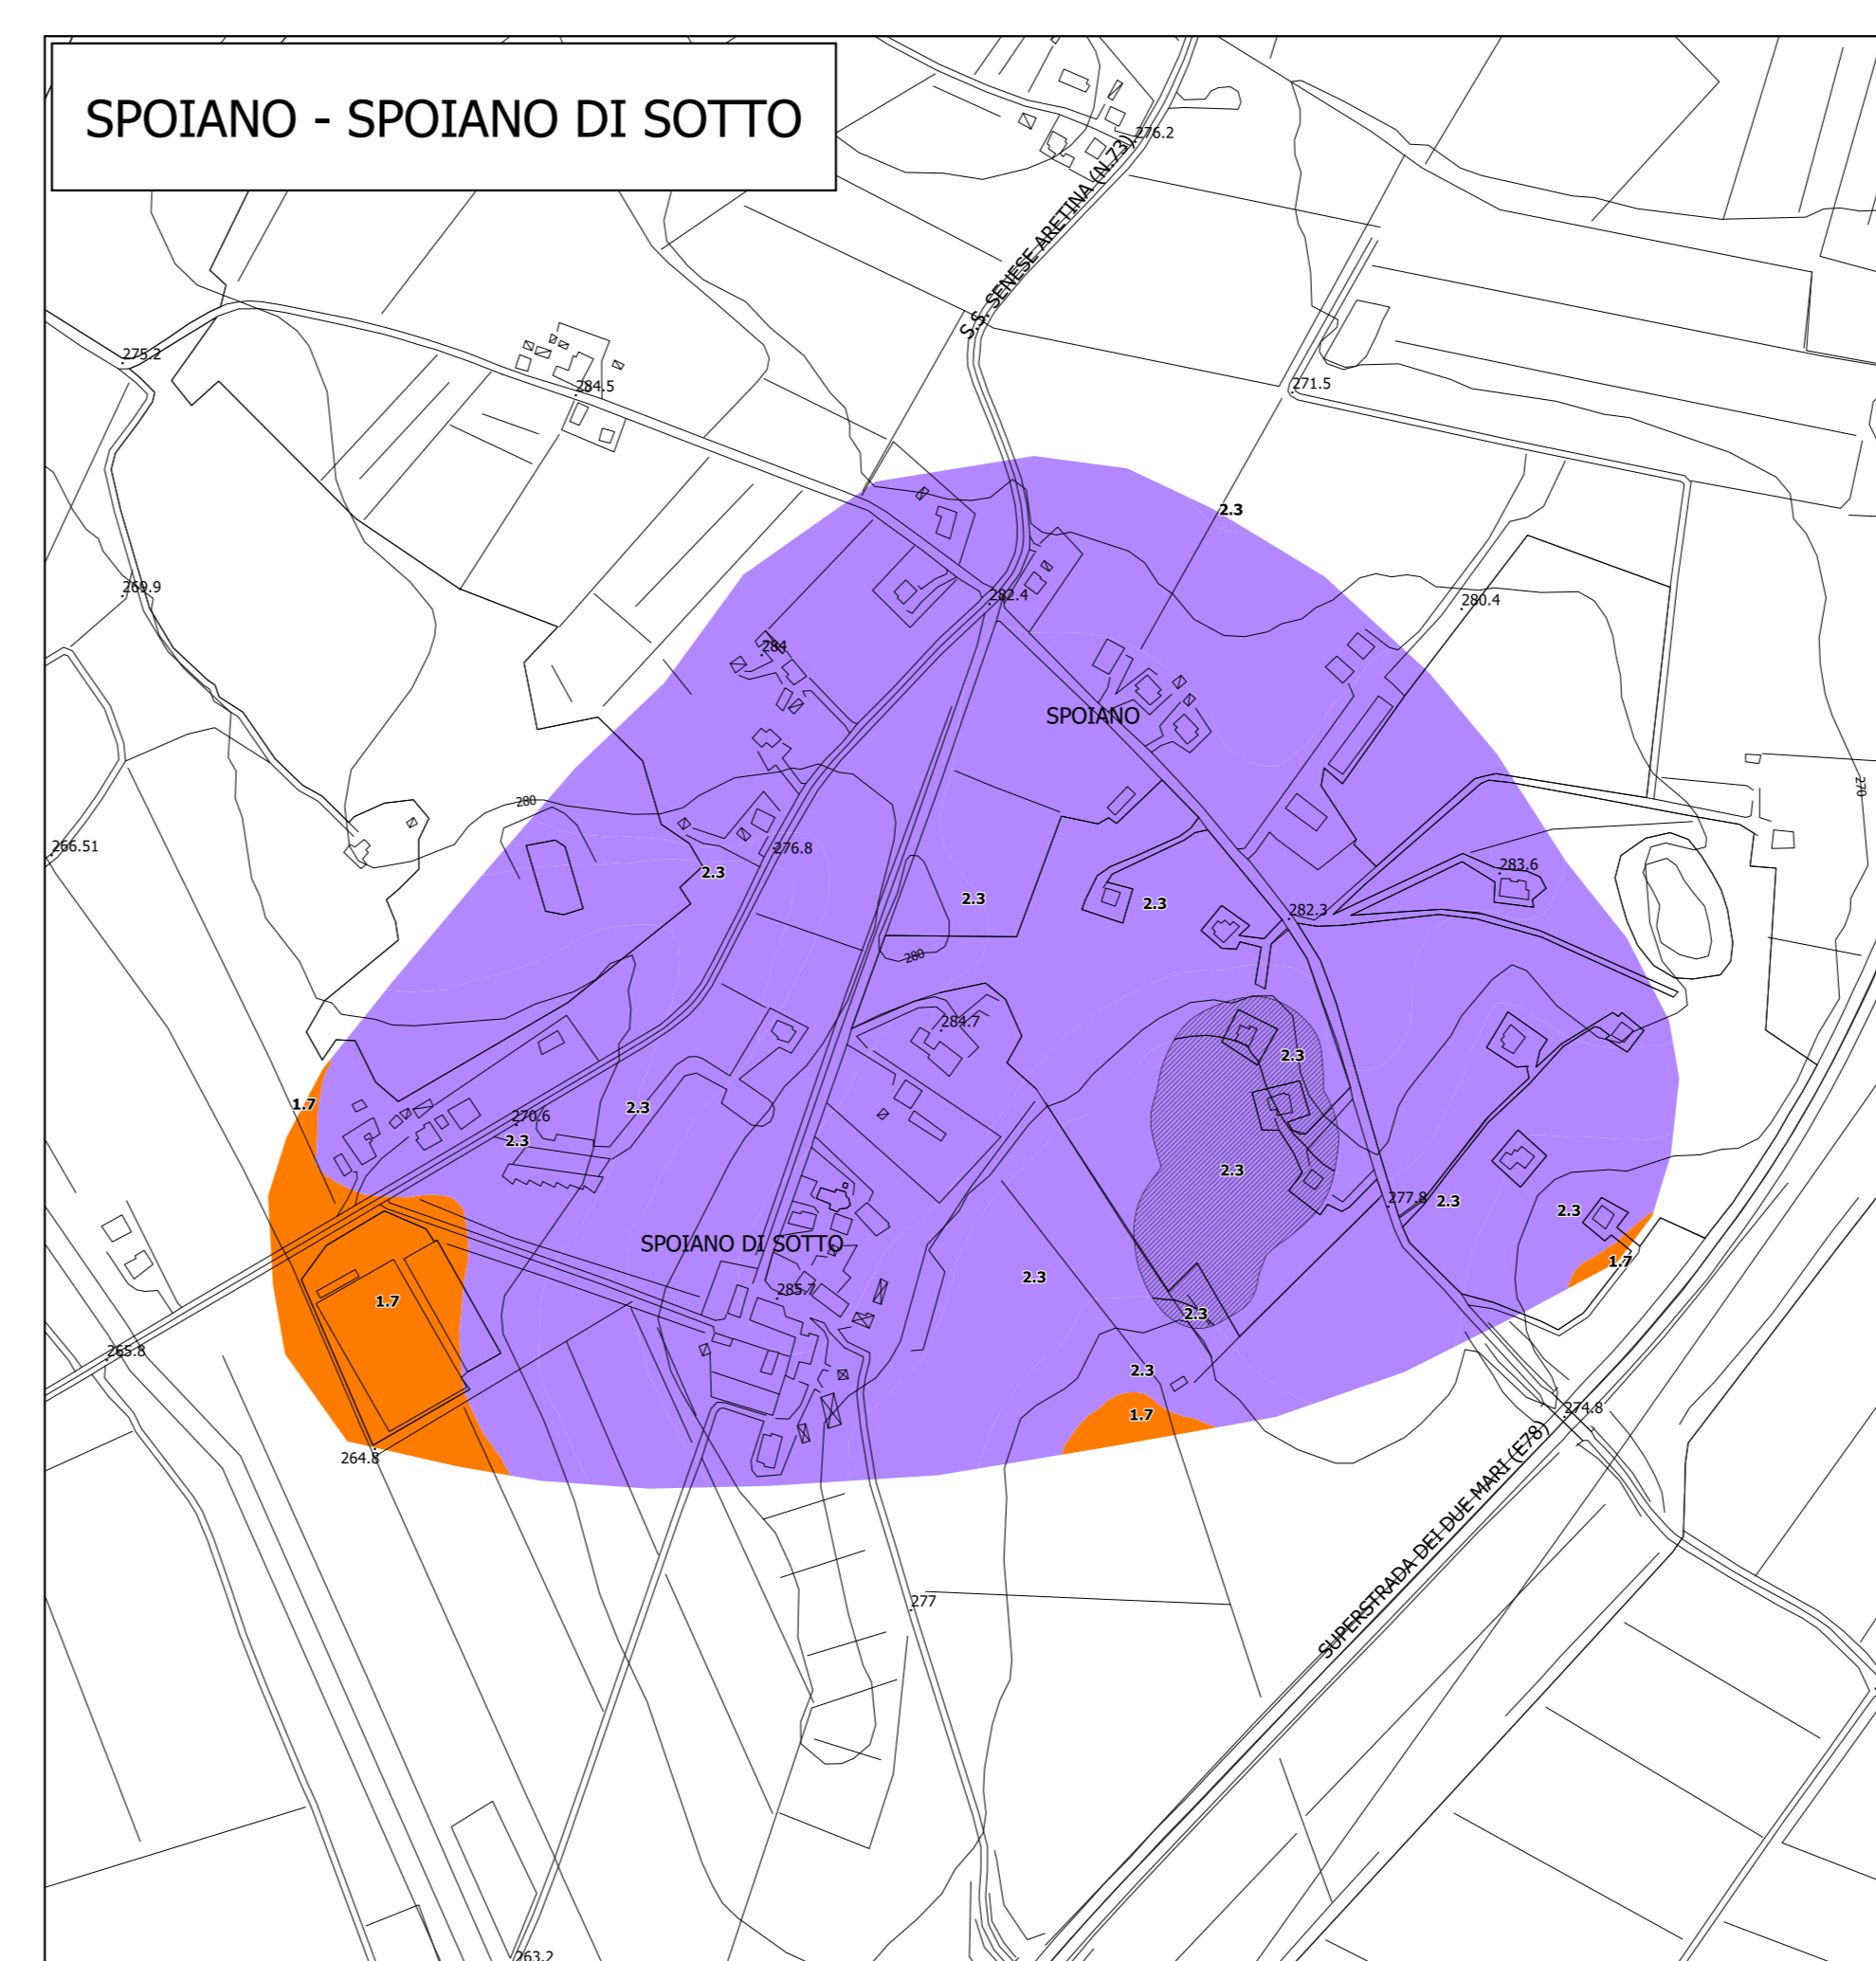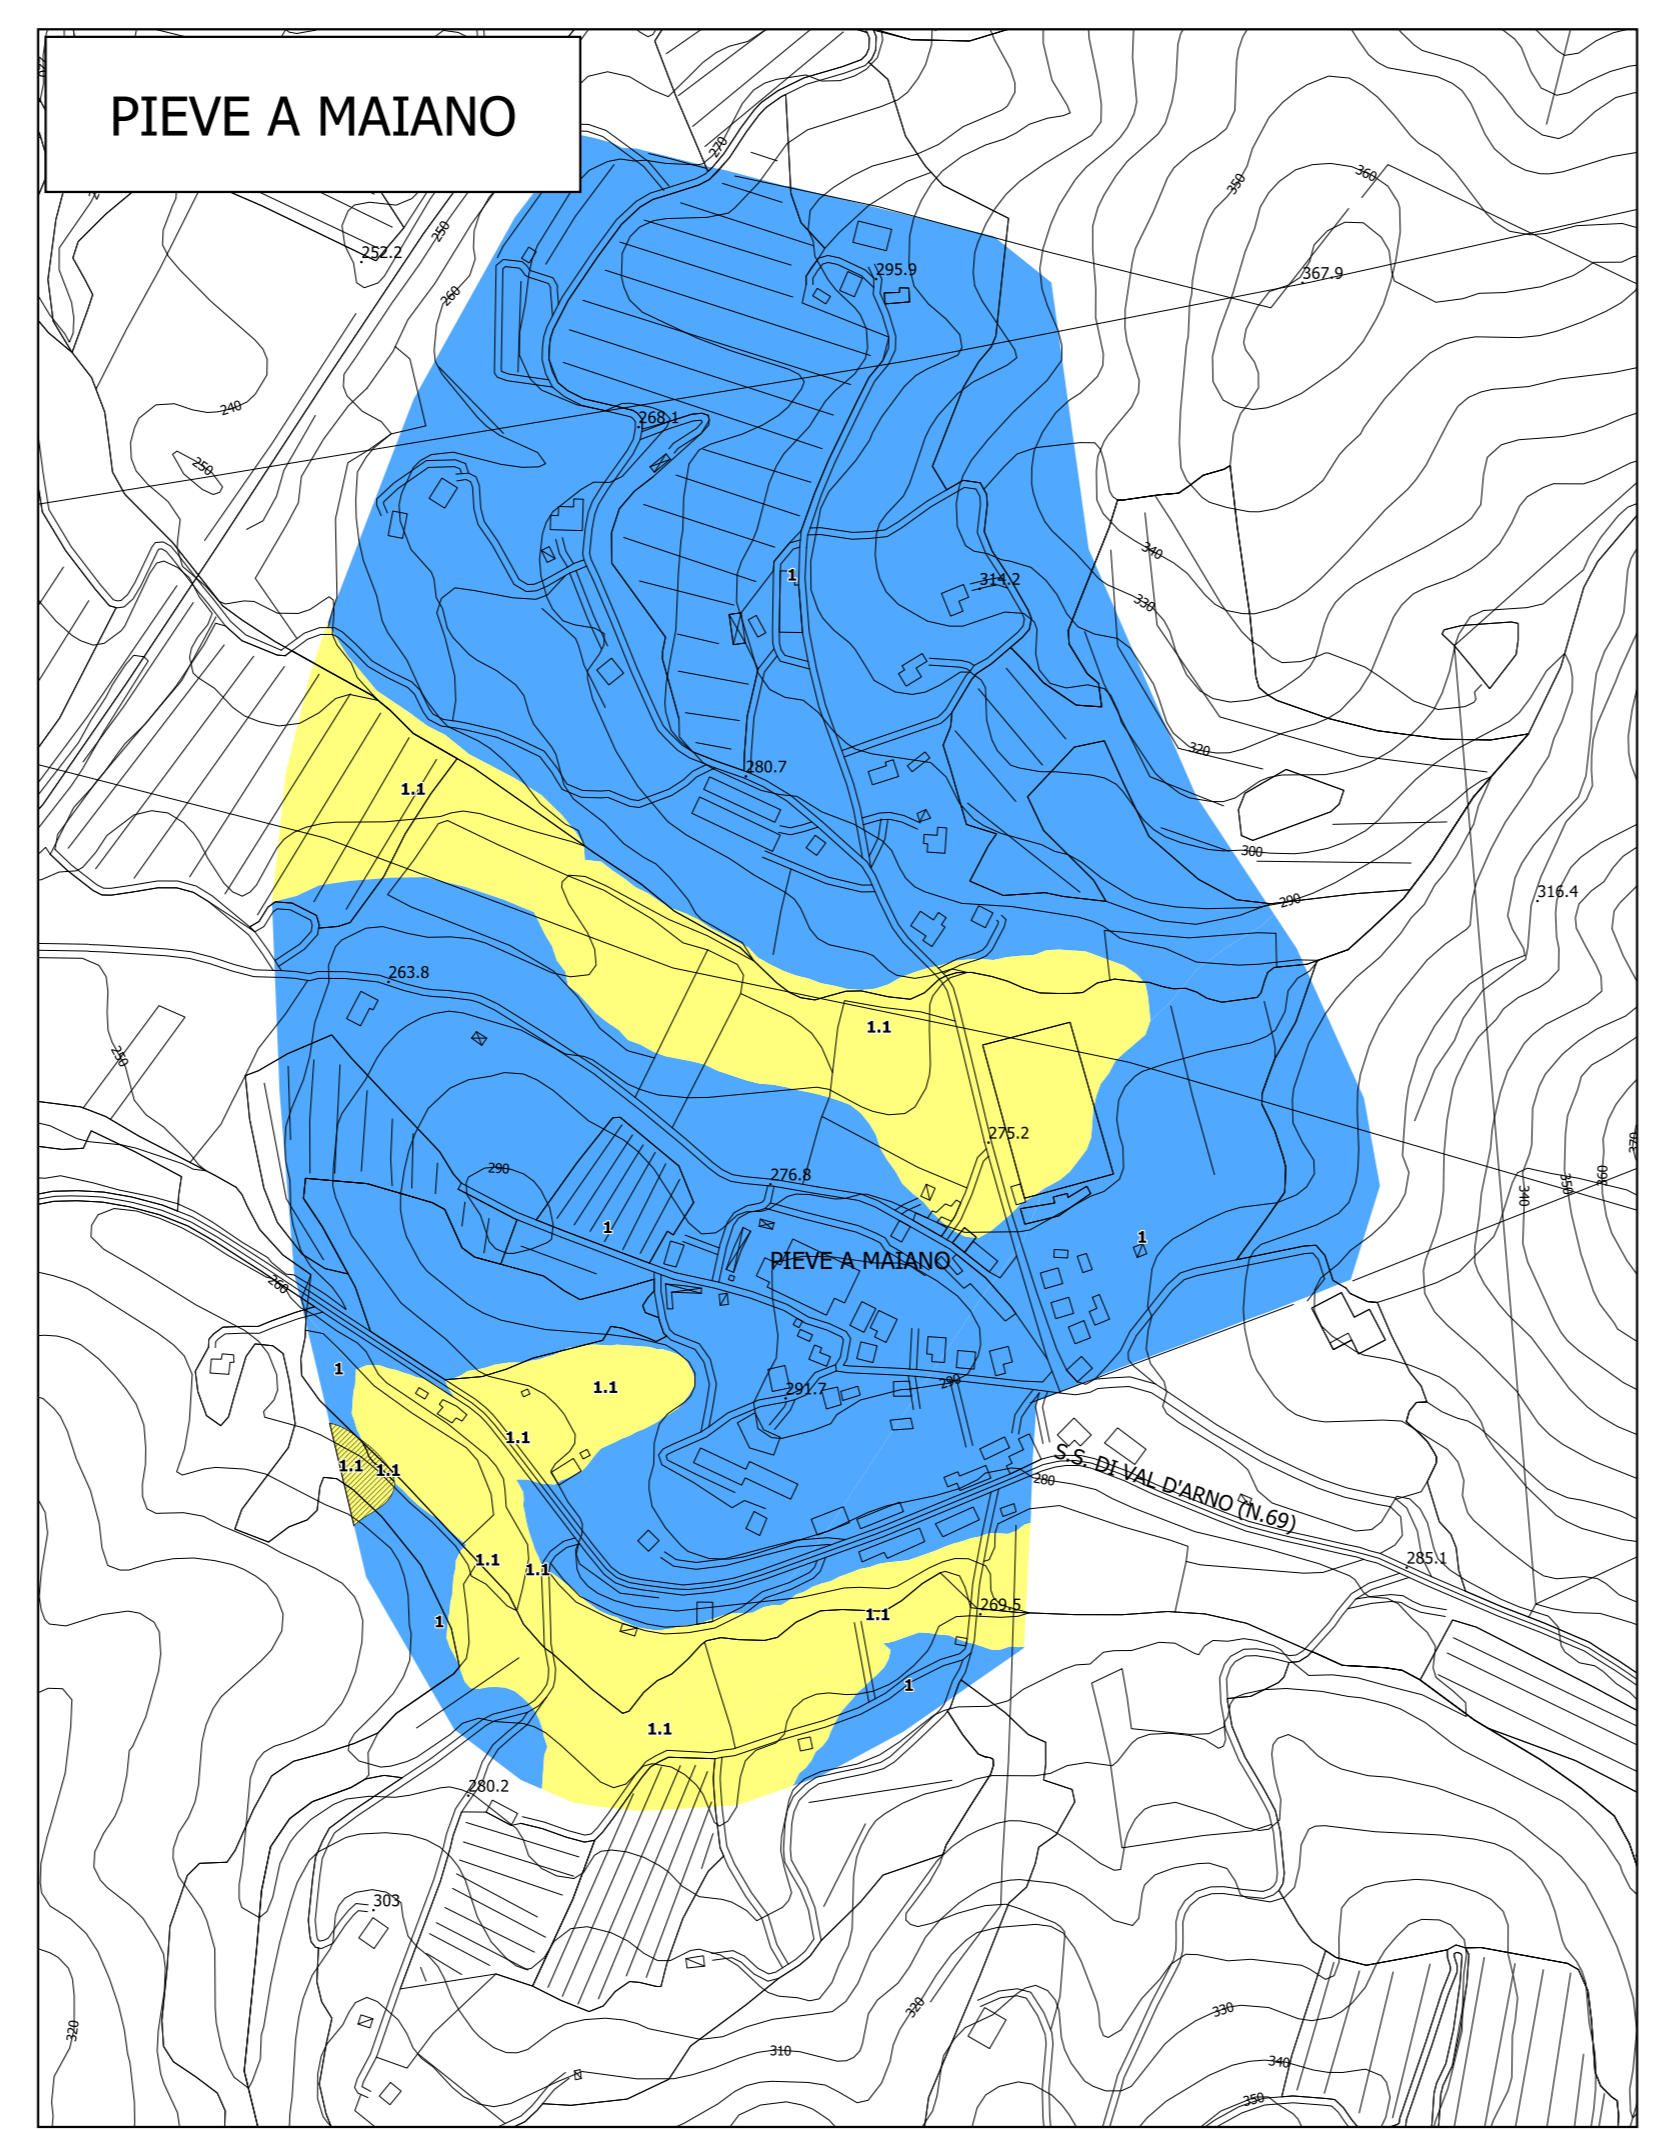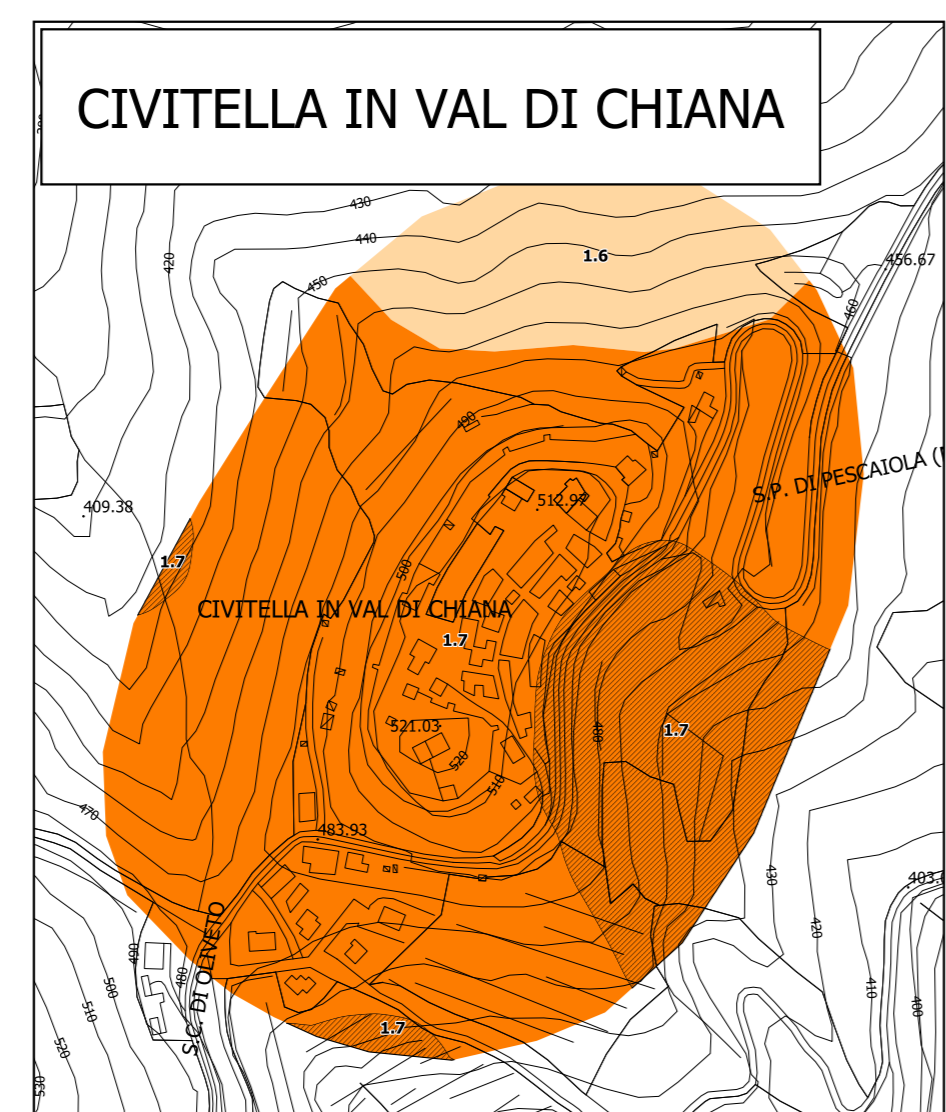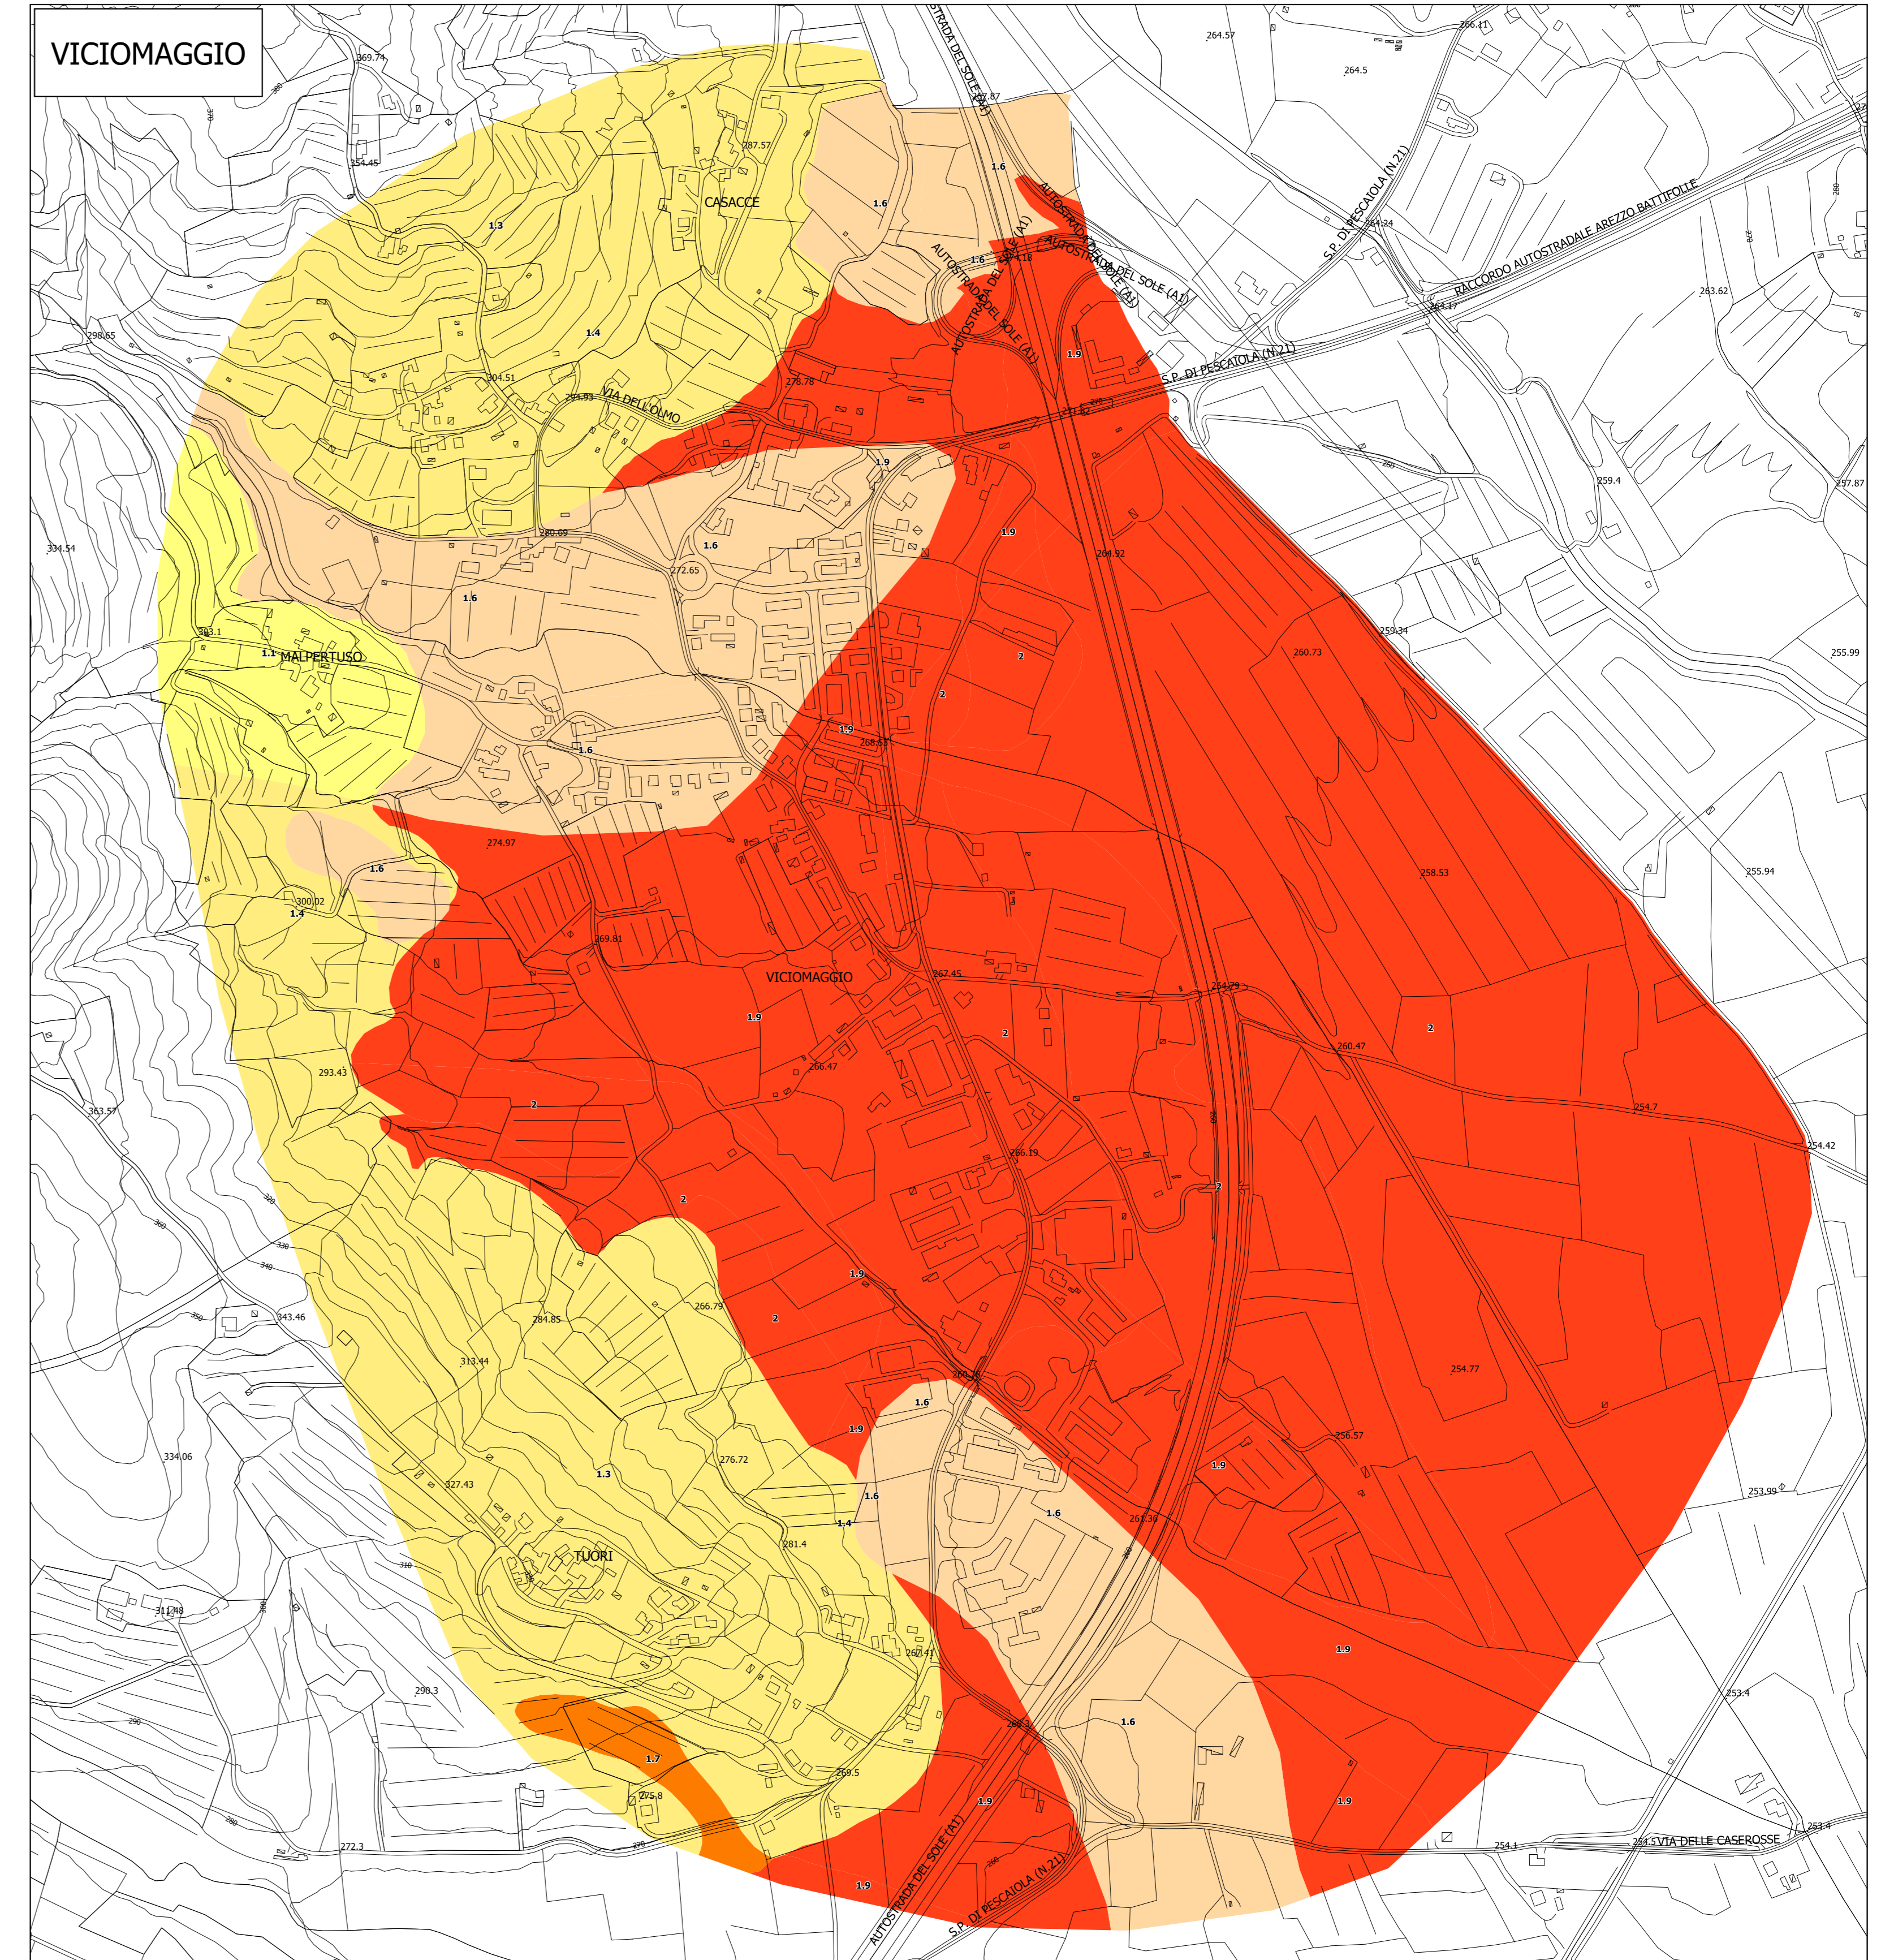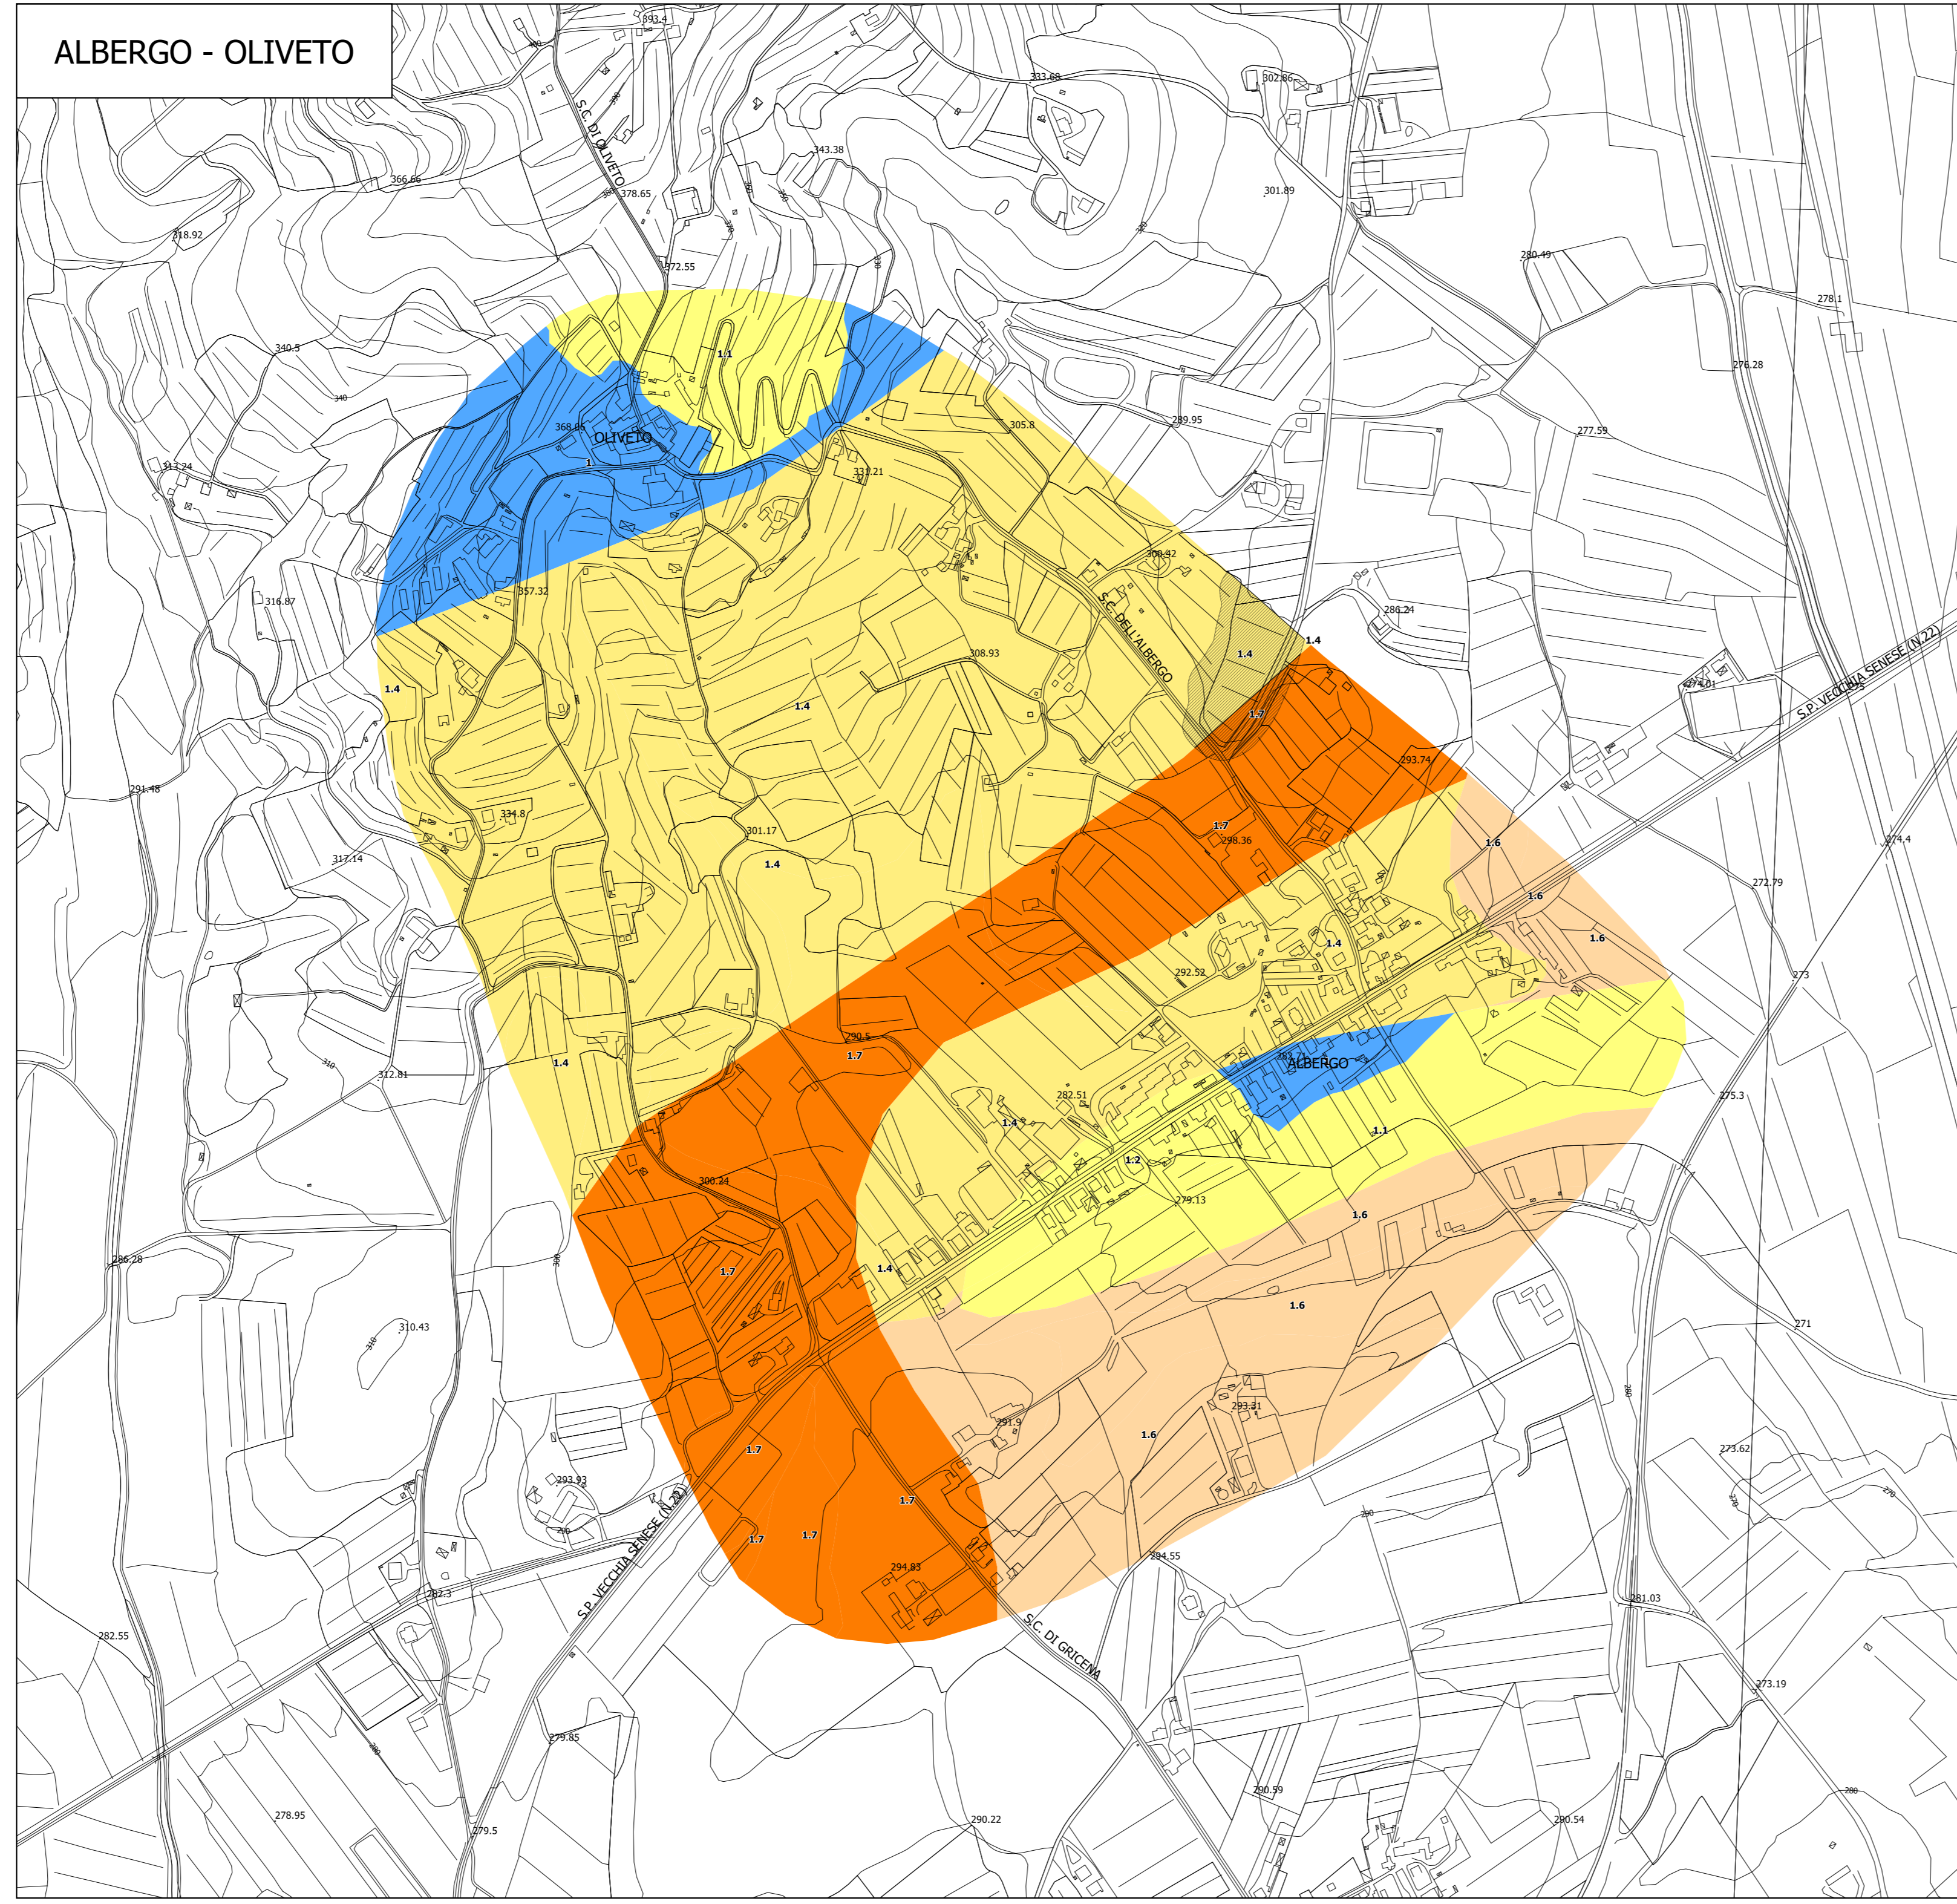

Legenda

- Zone stabili**
- Fattore di amplificazione FH0510 = 1
- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**
- Fattore di amplificazione FH0510 1.1 - 1.2
 - Fattore di amplificazione FH0510 1.3 - 1.4
 - Fattore di amplificazione FH0510 1.5 - 1.6
 - Fattore di amplificazione FH0510 1.7 - 1.8
 - Fattore di amplificazione FH0510 1.9 - 2.0
 - Fattore di amplificazione FH0510 2.1 - 2.2
 - Fattore di amplificazione FH0510 2.3 - 2.4
 - Fattore di amplificazione FH0510 2.5 - 3.0
 - Fattore di amplificazione FH0510 3.1 - 3.5
 - Fattore di amplificazione FH0510 > 3.5
- Zone di attenzione per instabilità**
- ZAI - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 1.1 - 1.2
 - ZAI - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 1.3 - 1.4
 - ZAI - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 1.5 - 1.6
 - ZAI - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 1.7 - 1.8
 - ZAI - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 1.9 - 2.0
 - ZAI - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 2.1 - 2.2
 - ZAI - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 2.3 - 2.4
 - ZAI - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 2.5 - 3.0
 - ZAI - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 3.1 - 3.5
 - ZAI - Zona di attenzione per instabilità di versante - FH0510 > 3.5