

Legenda


AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA AI SENSI DEL DPGR 53/R 2011 E ADEGUATE ALLE NORME DEL PAI APPROVATE DALL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME OMBRONE

- I.1 PERICOLOSITA' BASSA
- I.2 PERICOLOSITA' MEDIA
- I.3 PERICOLOSITA' ELEVATA
- I.4 PERICOLOSITA' MOLTO ELEVATA


DA ANALISI DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA DEL T. ARBIA DALLA CONFLUENZA DEL T. MASSELLONE A BUONCONVENTO E DEL F. OMBRONE NELL'INTORNO DELLA CONFLUENZA CON IL T. ARBIA, (MAGGIO 2006 II DEA)

- Tr 30
- Tr 200
- Sezione
- Quota massima piena (Tr 30, Tr 200)

PONTE A BOZZONE

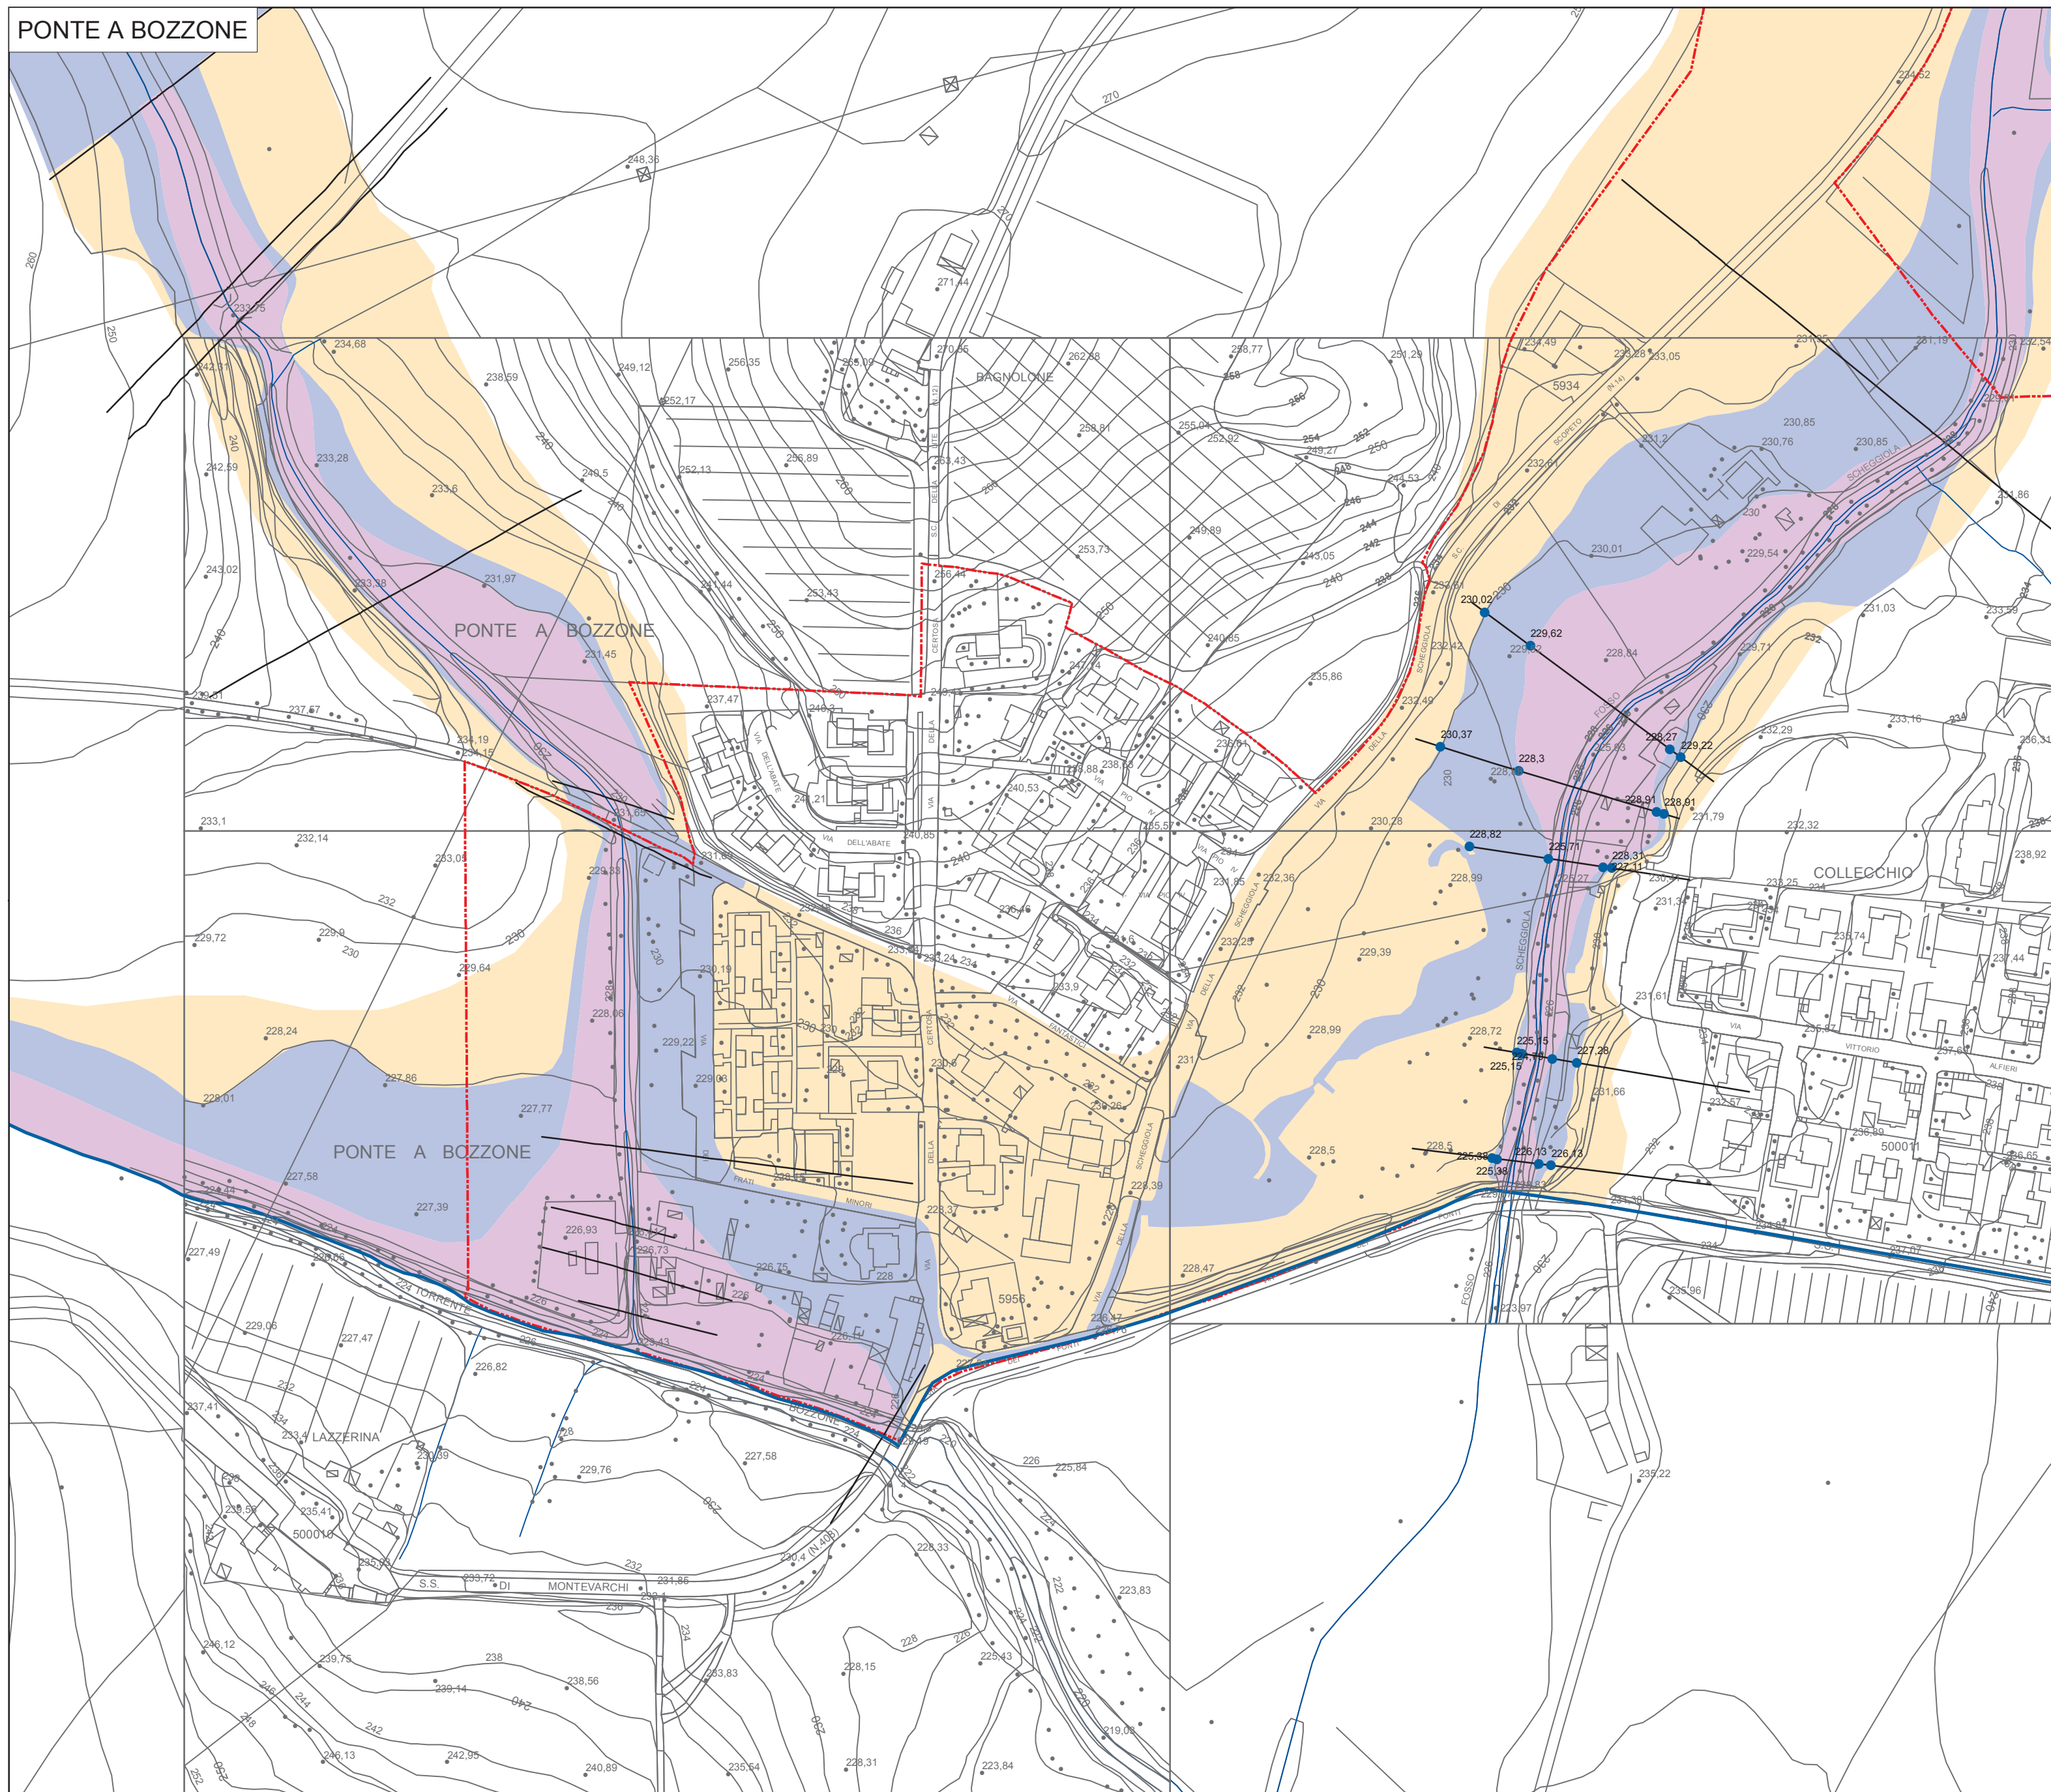

PIANELLA

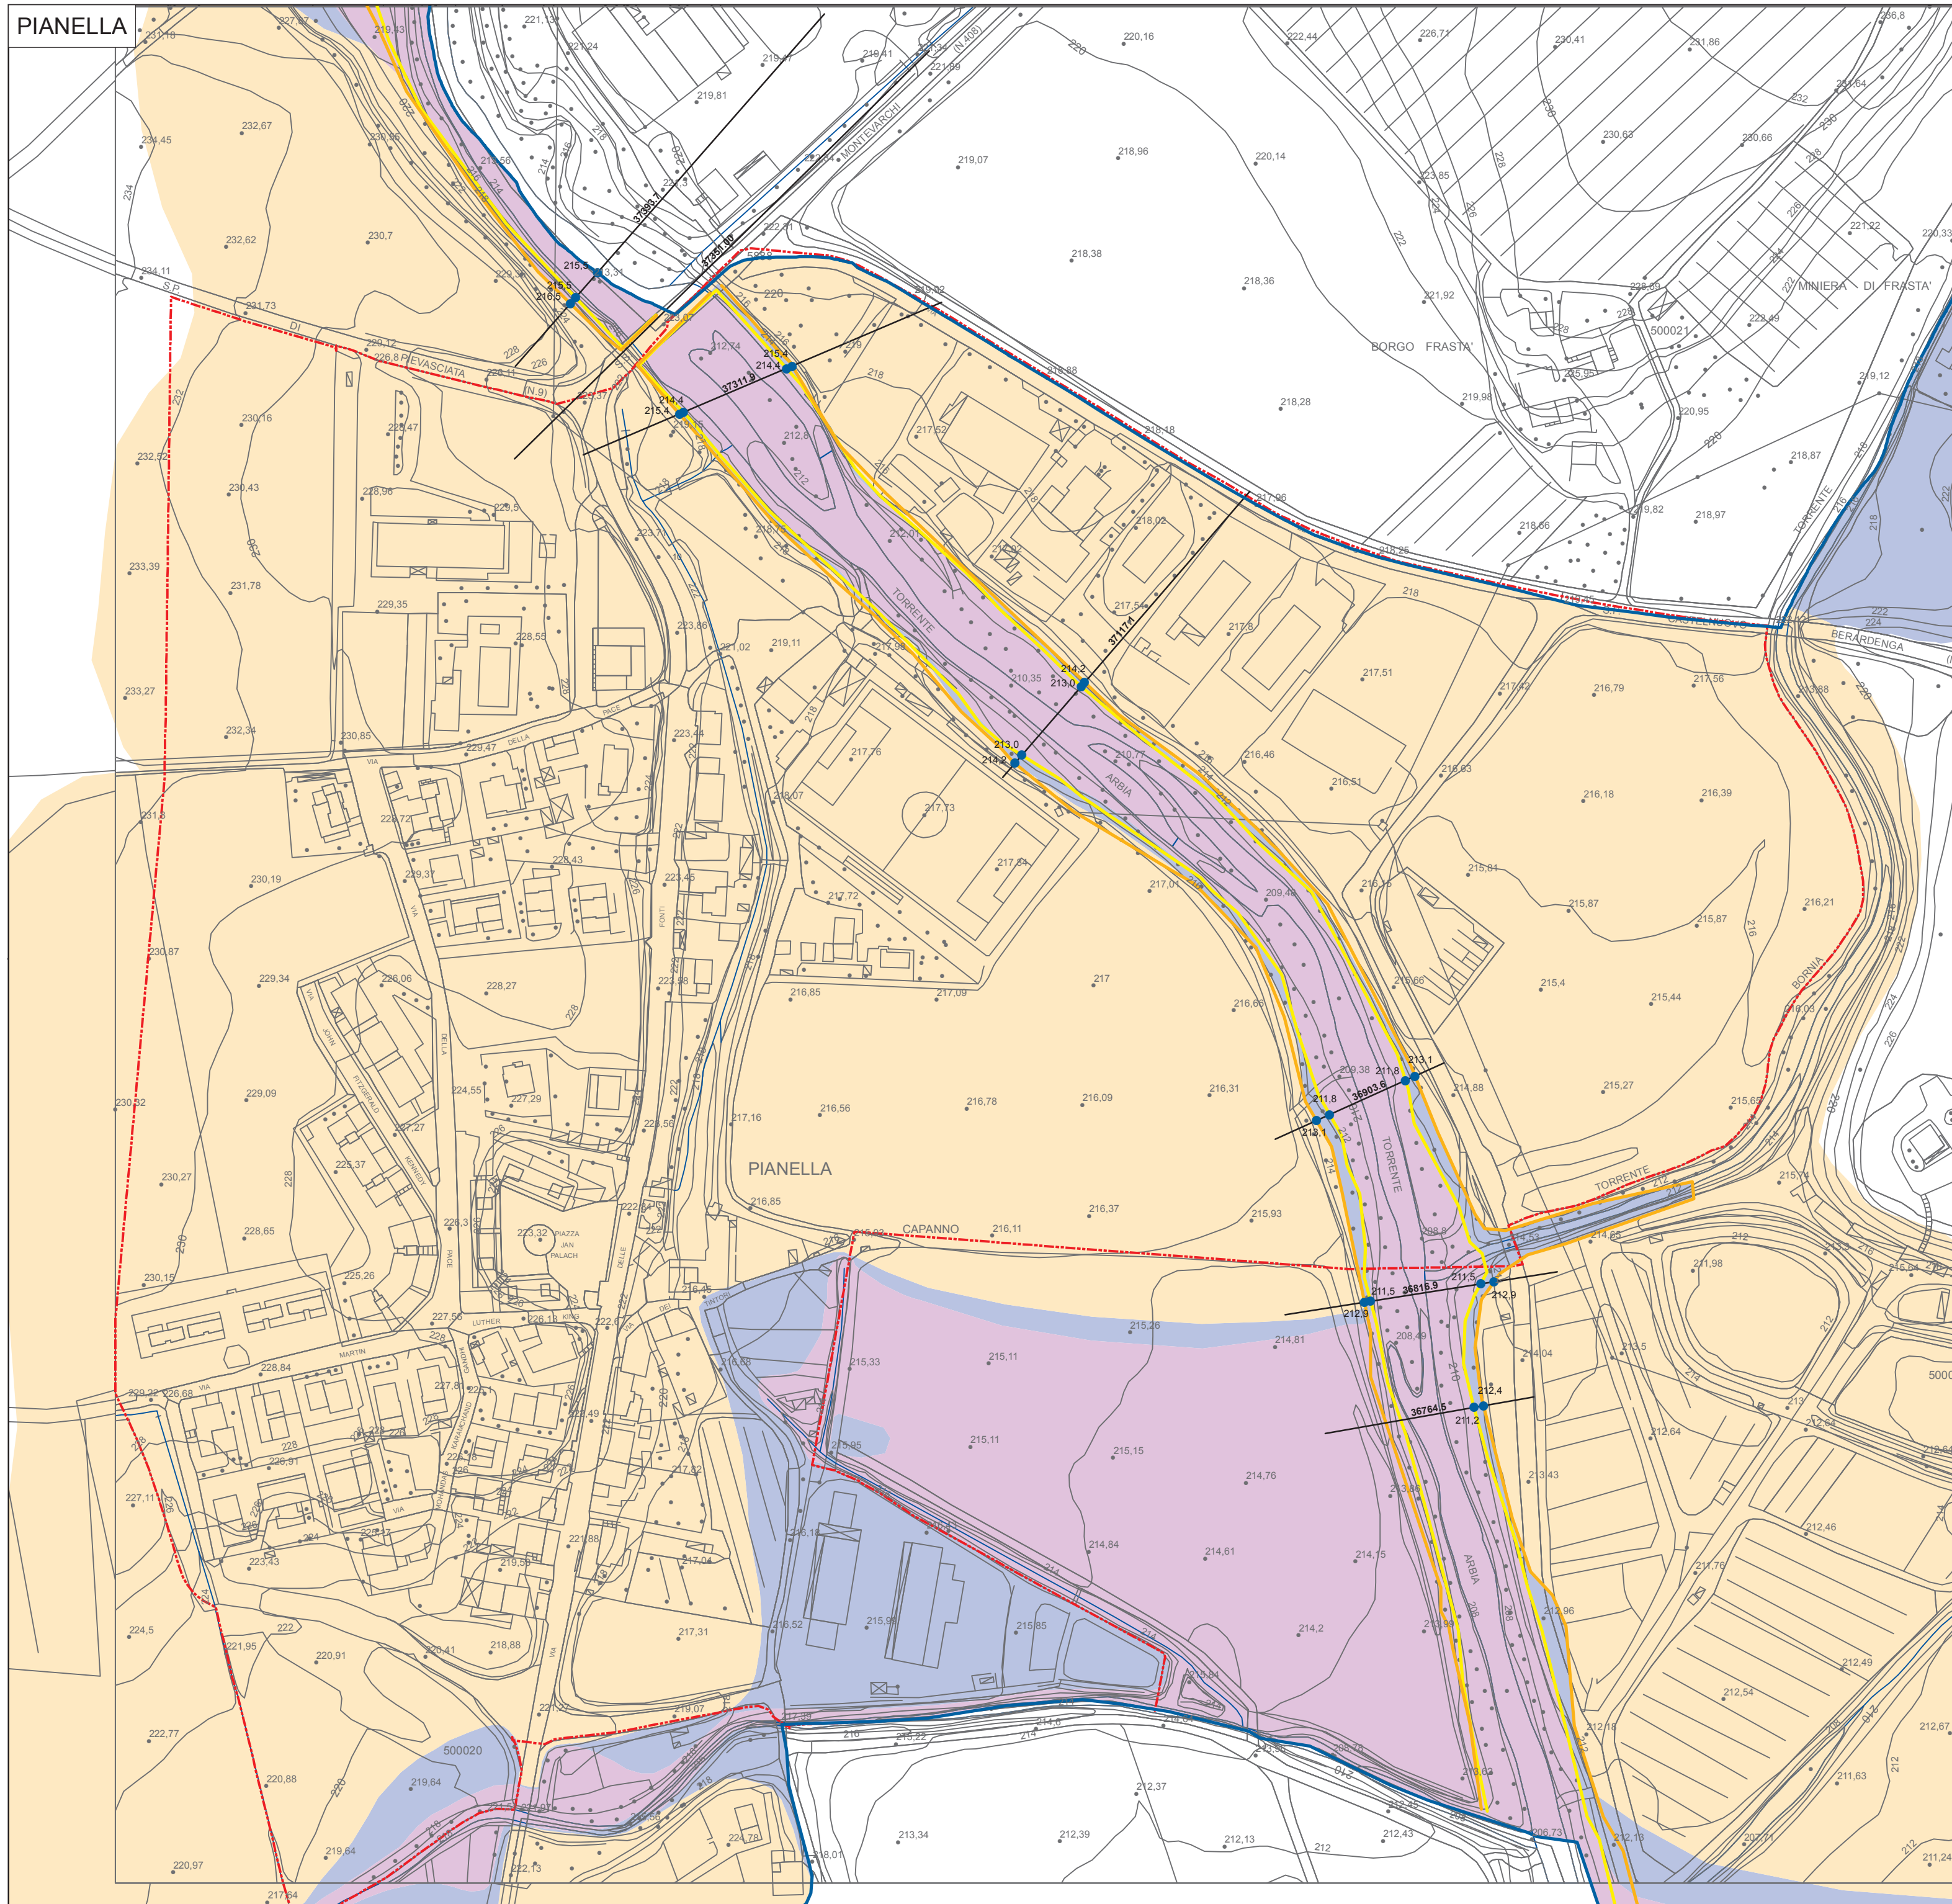

**COMUNE DI
CASTELNUOVO BERARDENGA**
Provincia di Siena

REGOLAMENTO URBANISTICO

Progettazione Urbanistica

Arch. Graziano Massetani
STUDIO MASSETANI

Collaboratori:
Arch. Piermichele Malucchi
Arch. Emanuela Vigneri
Dott.ssa Maria Grazia Basile

Indagini geologiche ed idrauliche

Studio Geocerche Snc
Dott. Geol. Roberto Cerri

Collaboratori
Dott. Geol. Luca Caselli
Dott. Alessandro Bartolomei

Collaborazione allestimento cartografico da banca dati
Dott. Laia Giannetti

Sindaco:

Roberto Bozzi

Responsabile del Procedimento:

Arch. Paola Dainelli

Garante della Comunicazione:

Giacomo Demurtas



Adozione: Del. Cons. Com. N. 155 del 31/10/2012

Data: Febbraio 2014

Approvazione:

Scala 1:2000

13.3c

Carta della pericolosità idraulica (DPGR 53/R 2011)
Carta di adeguamento alle norme PAI fiume Ombrone
Ai sensi del DPGR 25 ottobre 2011 n° 53/R