




PIANO OPERATIVO

art. 95 della L.r. 65/2014

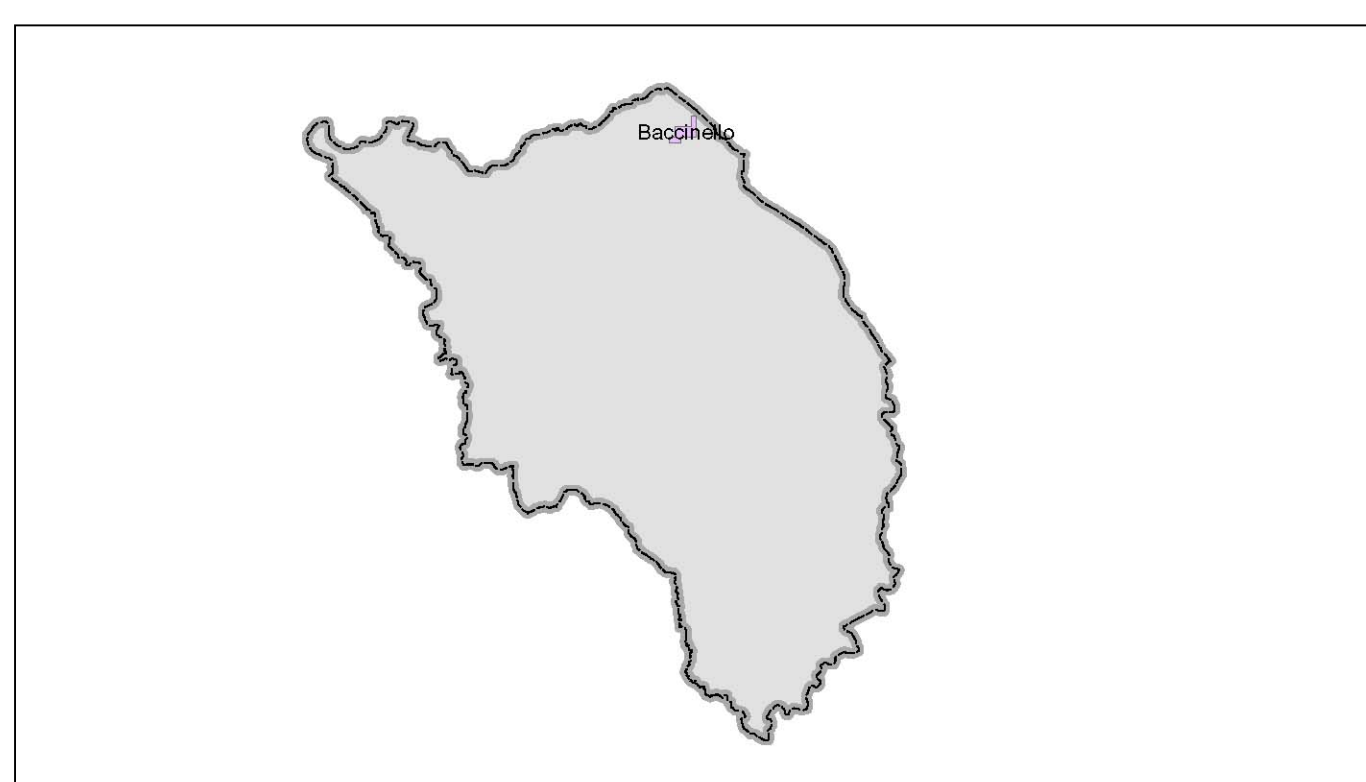

Tav. 3/F CARTA e SEZIONI per MOPS di 1 livello
Baccinello

Marzo 2016


Scala 1:2.000

Il Geologo
Dot. Franco Duranti

LEGENDA

- SC n. - Sondaggio continuo a carotaggio continuo con prelievo di campioni
- Faglia
- MW n. - Profilo sismico MASW progressivo
- SR n. - Profilo sismico a rifrazione progressivo
- HVSR n. - Stazione microtremore singola con velocimetro triassiale SARA [fo in Hz (Ao)]
- Affioramenti in posto
- Giacitura So
- Traccia sezioni "B" Baccinello
- Instabilità del versante a) attiva
- Limite per MOPS
- Unità MOPS 5 - S3
- Unità MOPS 6 - S2
- Unità MOPS 7 - S2
- Buffer di contatto tra litotipi con caratteristiche meccaniche diverse - S3

ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI

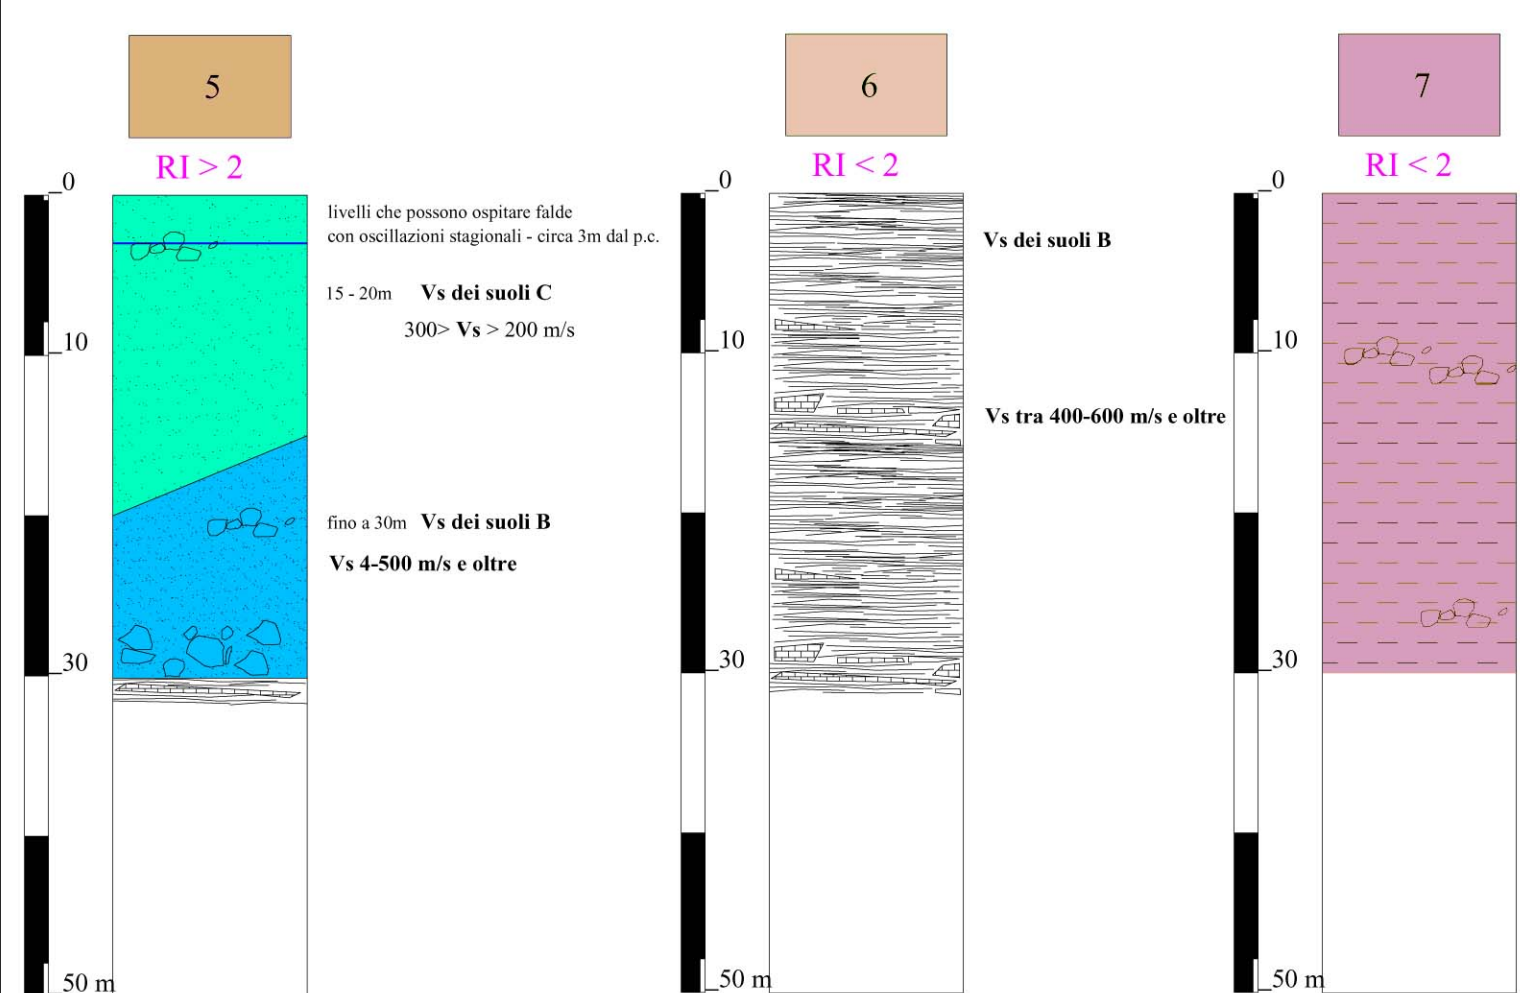

litologia dei terreni di COPERTURA

- argille sabbiose, limi sabbioso-gliaiosi con intercalazioni di ghiaie con elementi da minuti a centimetrici. La falda risulta entro i primi metri dal p.c. ed è soggetta ad oscillazioni stagionali.
- limi sabbioso-gliaiosi saturi con intercalazioni di ghiaie con elementi da minuti a centimetrici.
- argille con intercalazioni di sabbie e conglomerati

litologia dei terreni del SUB - STRATO

- SUBSTRATO stratificato (S) costituito da argilliti con intercalazioni di siltiti, di calcari silicei, di calcari marnosi, di marne calcaree e di arenarie

